Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

Устройство защиты от импульсных перенапряжений ОПС-37D-4P 3 класса

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ТЛСП.646782.003-07ПСРЭ

Чебоксары
2026

Оглавление

1	Основные сведения об изделии……	3
2	Комплектность……	3
3	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя……	3
4	Требования безопасности…...	4
5	Обслуживание…….	4
6	Условия транспортирования……	4
7	Условия хранения и утилизации…...	4
8	Указание по эксплуатации…….	4
9	Свидетельство о приемке……...	4
	Приложение А (обязательное)…….…….	5
	Приложение Б (обязательное)……	6
10	Лист регистрации изменений…….	8

1 Основные сведения об изделии

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (далее – УЗИП) ОПС-37D-4P 3 класса применяют для защиты электрических сетей и электрооборудования от прямого или косвенного воздействия грозовых и импульсных перенапряжений.

УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса предназначено для эксплуатации в однофазных или трехфазных сетях переменного тока напряжением до 275 В и частотой 50 Гц.

УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса позволяет ограничить перенапряжение, добиться высокой отводящей способности и высокой скорости срабатывания.

Технические характеристики УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	- 40...+ 50
Сечение подключаемых проводников, мм^2	4...25
Число полюсов	4
Масса, кг	0,6
Время срабатывания, нс	25
Номинальное рабочее напряжение, Uo, АС В	230
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc, АС В	275
Номинальный разрядный ток In (8/20), кА	2,5
Максимальный разрядный ток I_{max}, кА	5
Напряжение холостого хода, Uoc, кВ	10
Защитный уровень напряжения, Up, кВ	0,8
Максимальный ток, А	25
Габаритные размеры, мм	90,25x64,75x72
Устойчивость к горению	Огнеупорный

2 Комплектность

УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса _____ шт.
Упаковка 1 шт.
Паспорт на партию 1 экз.

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Режим работы непрерывный.
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты продажи.
Срок хранения 24 месяца с даты продажи.
Назначенный срок службы 10 лет при условии проведения требуемого технического обслуживания.

Если дату продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчислять с даты его изготовления.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса или нарушении целостности гарантийной наклейки.

4 Требования безопасности

Обслуживание и ремонт выполнять исключительно в отсутствии напряжения.

УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса от импульсных перенапряжений должно быть установлено в электрощитах только со степенью защиты от пыли и влаги не менее IP30.

До металлических частей щитка расстояние должно быть не менее 5 мм от боковых и не менее 20 мм от верхних и нижних частей.

Со стороны питающей цепи УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса необходимо устанавливать автоматический выключатель или предохранитель, который соответствует нагрузке цепи.

5 Обслуживание

В процессе эксплуатации один раз в 6 месяцев требуется подтягивать контактные винтовые зажимы.

В случае срабатывания УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса подлежит утилизации.

6 Условия транспортирования

Транспортирование УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений при температуре от – 40 °С до + 50 °С.

7 Условия хранения и утилизации

Хранение УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса осуществлять в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от - 40 °С до + 50 °С.

По истечении срока службы УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса утилизировать по видам материалов.

8 Указание по эксплуатации

Монтаж УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса осуществлять на DIN-рейку 35 мм, согласно габаритным размерам, приведенным в приложении А.

Максимальный диаметр монтажных проводов составляет 4,5 мм.

Для закрепления провода применяют винтовые клеммы.

9 Свидетельство о приемке

УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

_____ (_____).

Дата: «___»_____ 20 ___г.

МП

Приложение А
(обязательное)

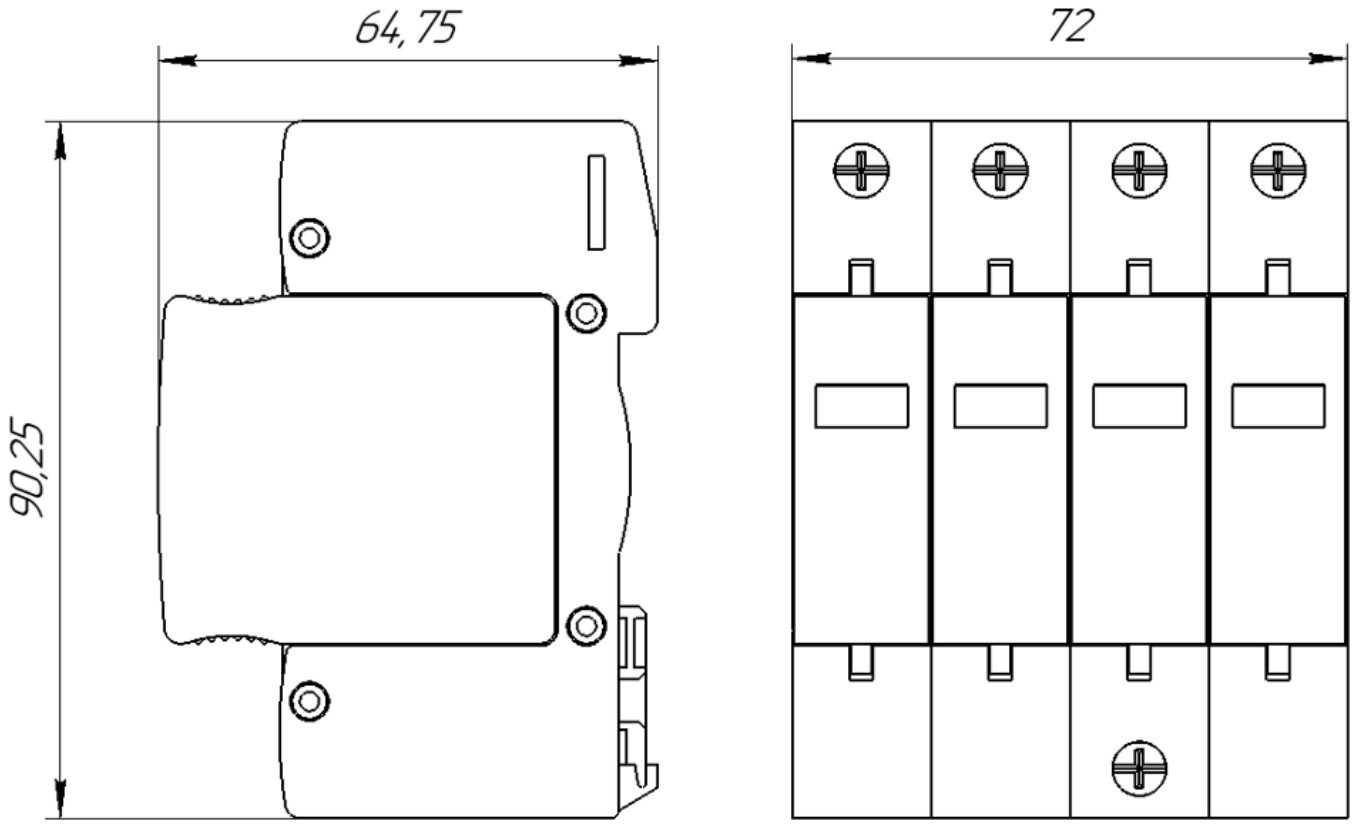


Рисунок А.1 – Габаритные размеры

Приложение Б
(обязательное)

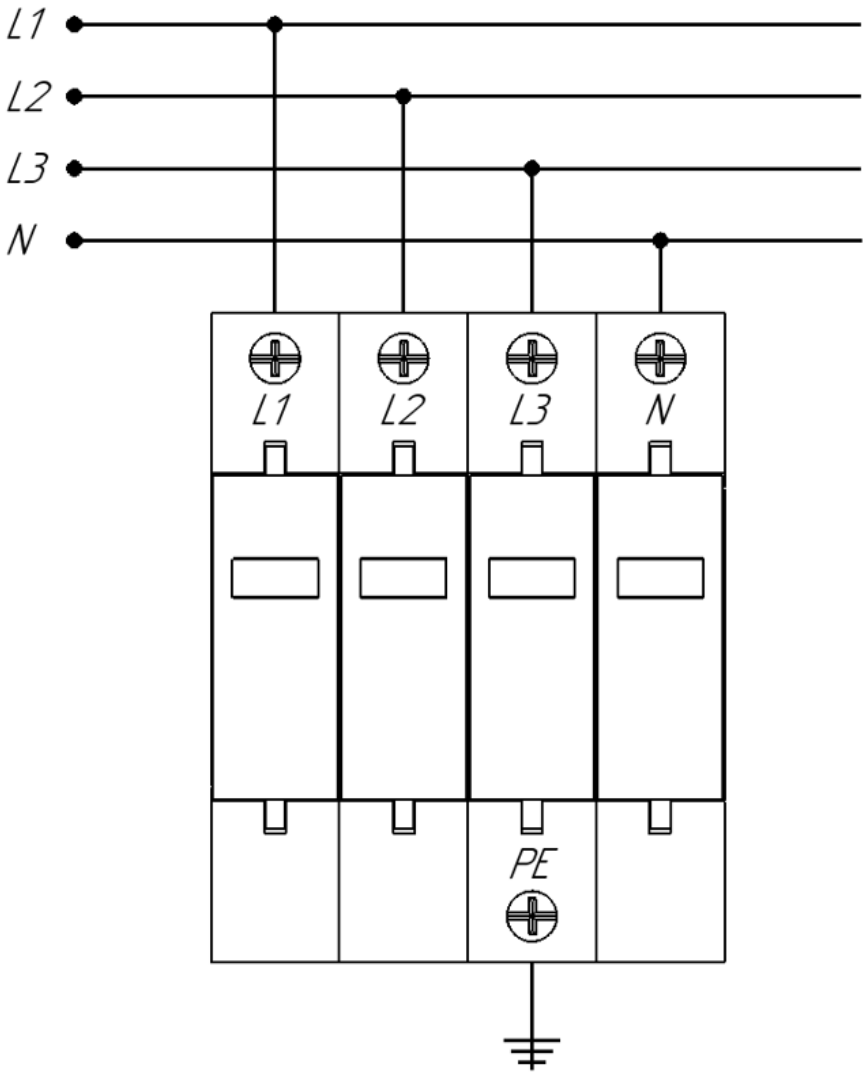


Рисунок Б.1 – Схема УЗИП ОПС-37D-4P 3 класса

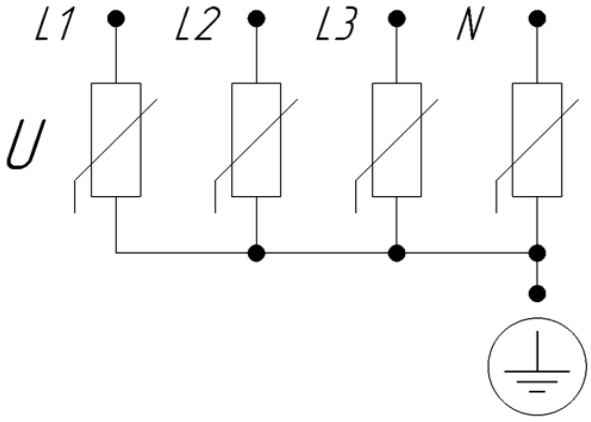


Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная

Продолжение приложения Б

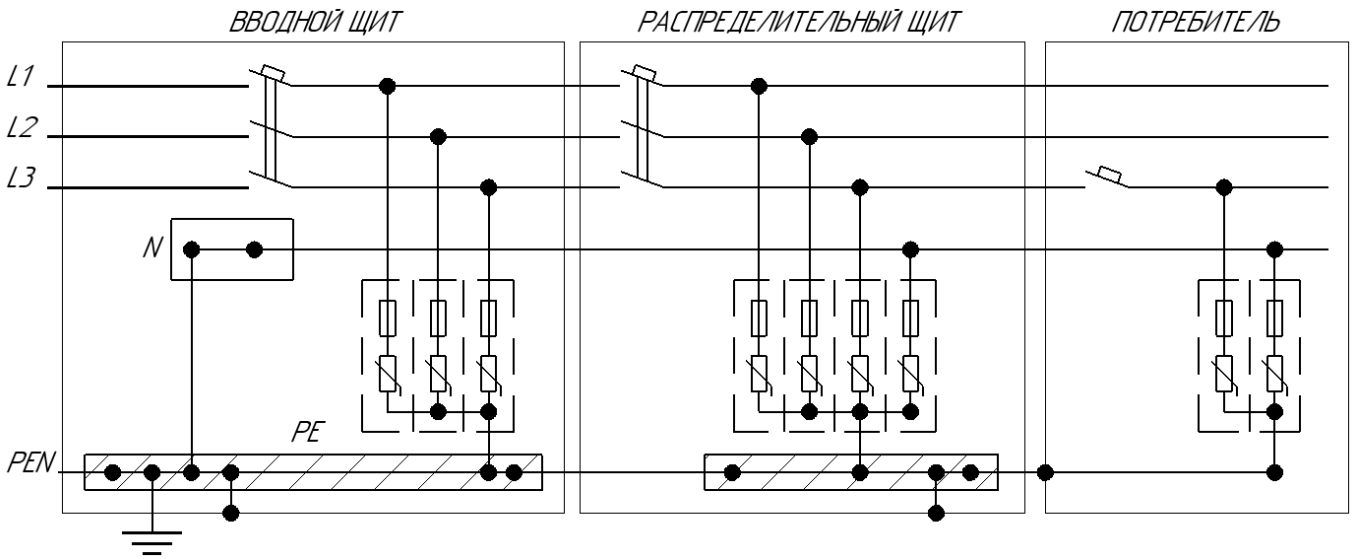


Рисунок Б.3 – Схема подключения автоматического предохранителя

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
Изм	измененных	замененных	новых	аннулированных					